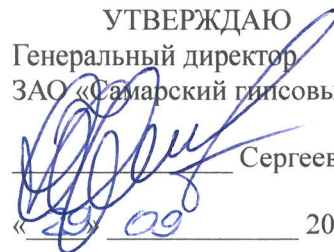


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»


Сергеев К.И.
« 29 » 09 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На подбор по световому расчету и поставку светодиодных светильников взрывозащищенного исполнения в рамках реализации проекта «Реконструкция линии подготовки песка на производстве сухих строительных смесей».

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Основание для производства работ	Реализация проекта «Реконструкция линии подготовки песка на производстве сухих строительных смесей»
2	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
3	Поставщик	Победитель тендерных торгов
4	Сроки выполнения работ	Поставка светильников в адрес СГК г. Самара ул. Береговая 9А не позднее 10 декабря 2023г
5	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании УПД, ТН, ТТН.
6	Технические требования	<ol style="list-style-type: none">1. Выполнить световой расчет на основании предоставленных Заказчиком планировок помещений (Приложение 1 к ТЗ), освещенность в зоне установки оборудования и нахождения оператора не менее 300 люкс по полу.2. В поставку дополнительно включить два уличных светильника, для установки перед воротами здания из Приложения 1 на высоте 4,5 м.3. Для установки в помещении применить светильники во взрывозащищенном исполнении (установка в помещении с газопотребляющим оборудованием).4. Диапазон питающего напряжения светильников 90-305 В переменного тока.5. Степень защиты светильников не ниже IP67.5. Гарантия Поставщика на светильники не менее 3-х лет.
7	Особые условия	<ol style="list-style-type: none">1. Световой расчет выполнить на этапе подготовки КП, необходимое количество светильников и предварительные места установки выслать вместе с КП.2. Стоимость доставки включить в общую стоимость КП не выделяя отдельной строкой.

Гл. энергетик


Руководитель ГО



Пименов Д.Н.


А.И. Пименов