


Фрагмент фасада по оси 14 - 16 М 1:100.

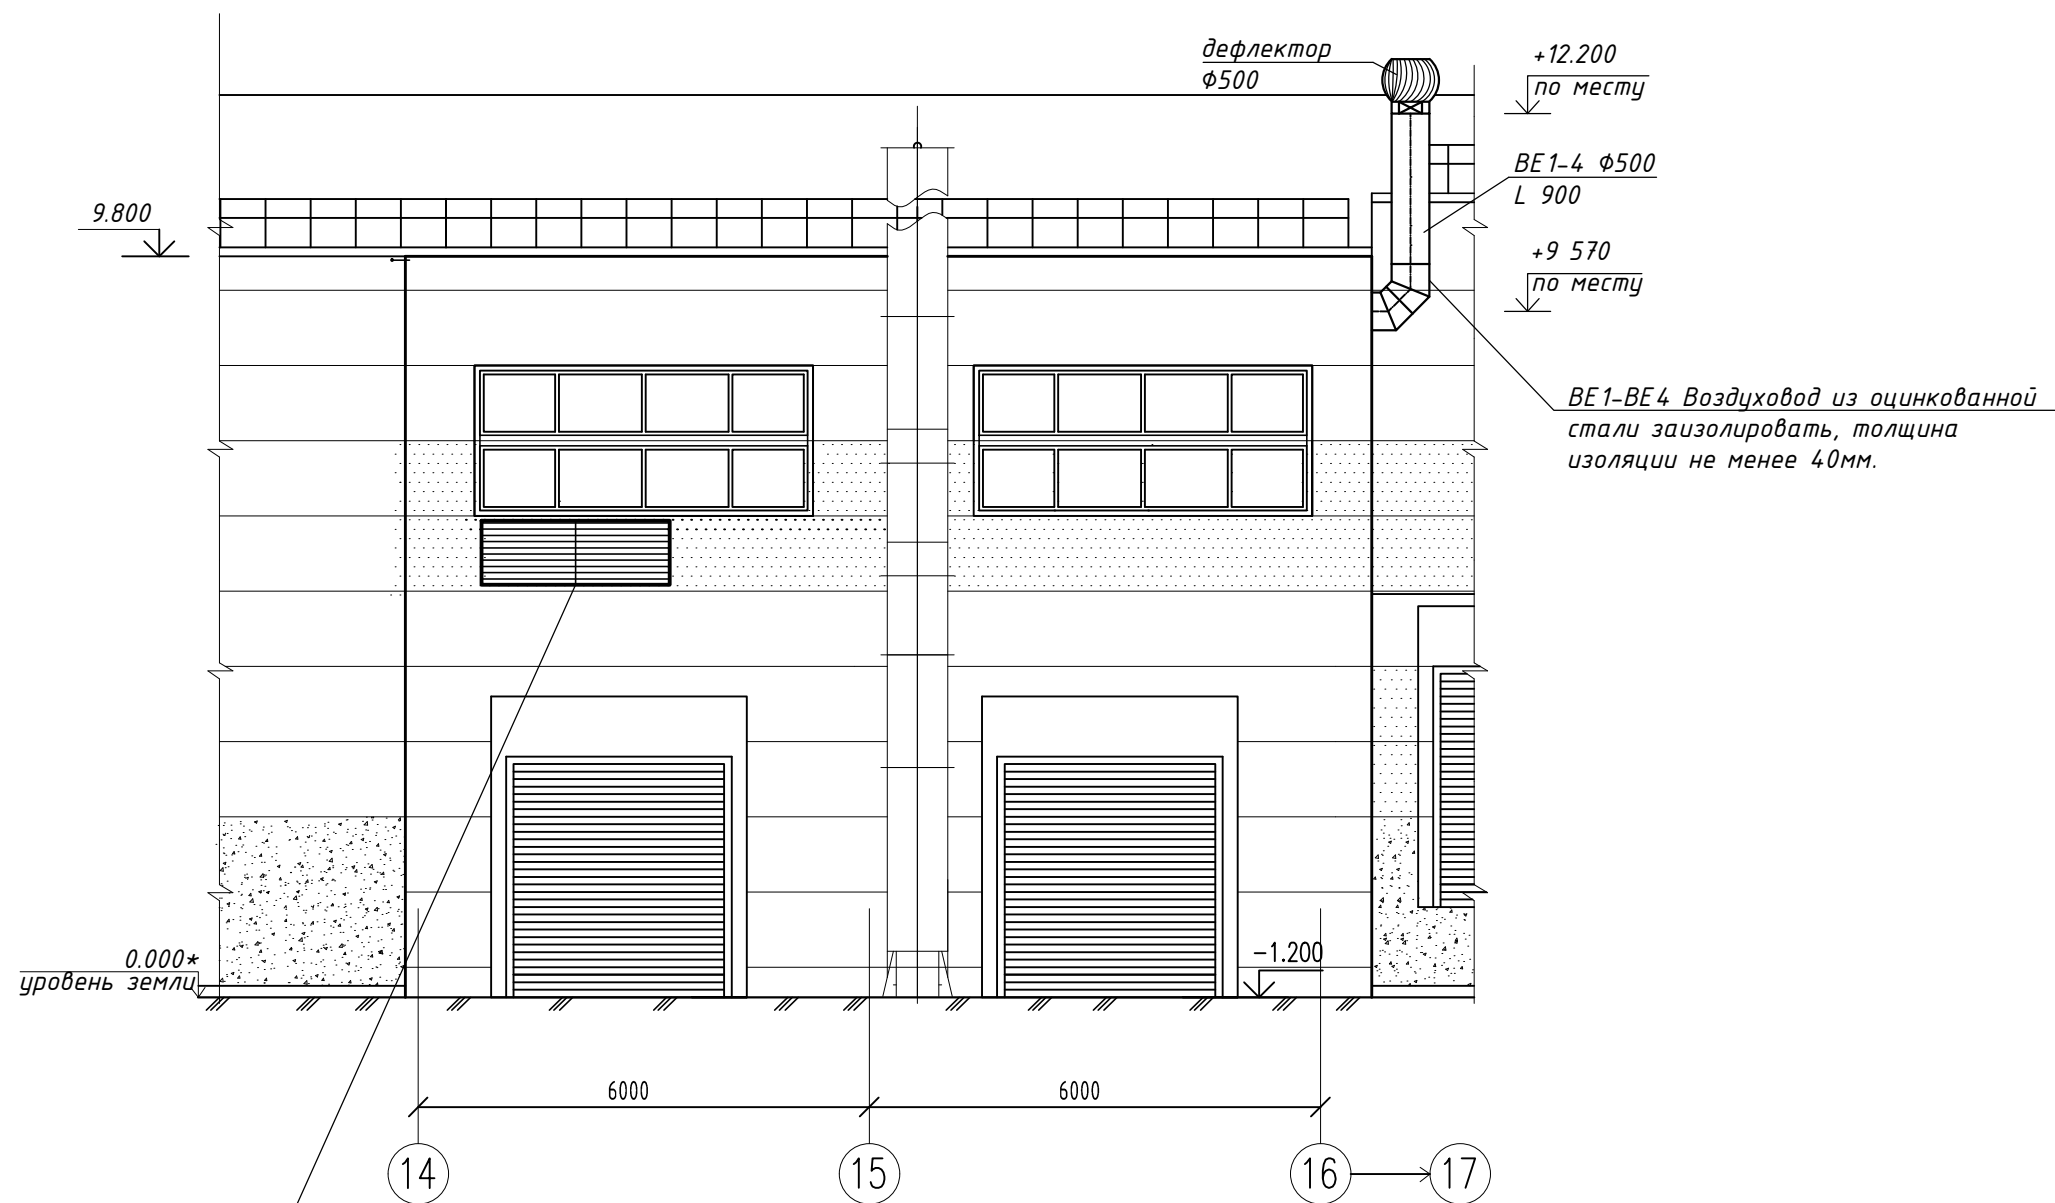


ПЕ-1 в верхней части стены  
Жалюзийная решетка РС-Г / Б / Д  
2500x850(н) - 1шт. установить на  
высоте не менее Н=2,0м.

Примечание:

Расположение воздуховодов уточнить по месту с учетом расстановки  
технологического оборудования.

Отметки указаны по оси воздуховодов.

						Заказчик: ЗАО "Самарский гипсовый комбинат"			
						ПГ - 11262-23/2023, ОВ			
						Техническое перевооружение существующей сети газопотребления ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» с установкой линии сушки песка в составе : воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой горелкой R75AM по адресу: г.Самара, ул.Береговая, 9, 9А.			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления	Стадия	Лист	Листов
ГИП							РП	3	
Разработал Хайдулкина									
Н.Контр.						Фрагмент фасада по оси 14-16 М1:100.		ООО "Дим - Серт" г.Димитровград	