
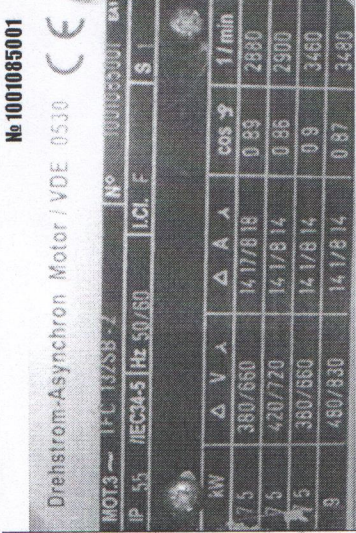


УТВЕРЖДАЮ
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
 ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»
 ГОРДЕЕВ Е.М.
 « » 2015 Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На приобретение электродвигателей
(участок ПССС, смеситель МЕ-90V)

№ п/ п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	<p>Основание для производства работ</p>  	<p>Приобретение электродвигателей для создания стратегического запаса запчастей:</p> <p>1. Электродвигатель переменного тока Electro Adda (Италия) тип IFC 132SB-2, (100% соответствие установленному с сер. № 1001085001) Мощность номинальная: 7,5 кВт Номинальная скорость: 3000 об/мин Напряжение питания: 400/690В, 50Гц Монтажное исполнение: В5 Тип охлаждения: IC411 Установлен на деагломераторе смесителя.</p> <p>2. Электродвигатель переменного тока Electro Adda (Италия) тип SC 200L-4, (100% соответствие установленному с сер. № SN: 70502) Мощность номинальная: 30 кВт Номинальная скорость: 1500 об/мин Напряжение питания: 400/690В, 50Гц Монтажное исполнение: В3 Тип охлаждения: IC411 Установлен на главном приводе смесителя</p> <p>3. Без предоставления аналогов (двигатели ADDA имеют специфический конструктив)</p>
2.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9
3.	Подрядная организация	На конкурсной основе
4.	Согласование проектной документации	В установленном порядке

Составил:
 Начальник энергоцеха
 Согласовано:
 Главный энергетик

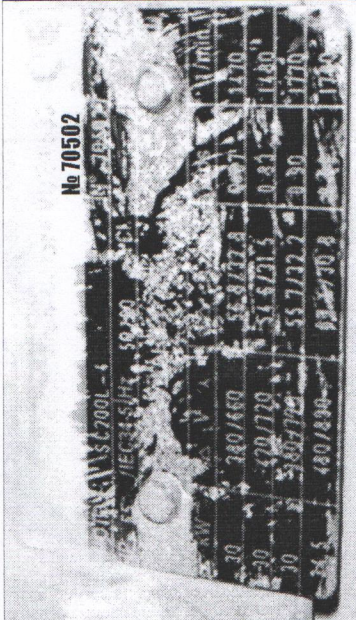


Накашидзе С.Ю.

Горохов А.Б.