

УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Гордеев Е.М.

«04» _____ 2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
МОНТАЖ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОЕКТА: «МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГИПСА».**

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для проведения работ	В рамках реализации БИ «Модернизация участка производства стоматологического гипса» Установка приточно-вытяжной вентиляции производственного помещения, лаборатории и бытового помещения нового помещения цеха Европлита
2.	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9 А.
3.	Срок исполнения работ	Май-июнь 2023
4.	Исходные данные	Для реализации проекта необходим: 1. Расчет приточно-вытяжной вентиляции согласно СП 60.13330.2012 для всех помещений (приложение №1 и приложение №2) 2. Монтаж приточно-вытяжной вентиляции 3. Монтаж постов включения/выключения вентиляции 4. Подключение приточно-вытяжной вентиляции в РП - помещение 5,5м x 5,5м x 3м(потолок) – План расположения мебели и оборудования – приложение 1 (производственное помещение) - помещение 5,5м x 2,5м x 3м(потолок) – План расположения мебели и оборудования – приложение 1 (лаборатория) - помещение 5,5м x 8м x 2,5м(потолок) – План расположения мебели и оборудования – приложение 2 (Бытовое помещение) Необходимые условия: Все материалы, метизная продукция, коробка, кабели, выключатели, поставляются подрядной организацией.
5.	Особые условия	Посещение объекта обязательно

Составил:

Начальник энергоцеха ЗАО «СГК»

Емец Д.М.


Согласовано

Руководитель проекта

Начальник ПТПП

Кульмяков Д.А.

Приложение №1

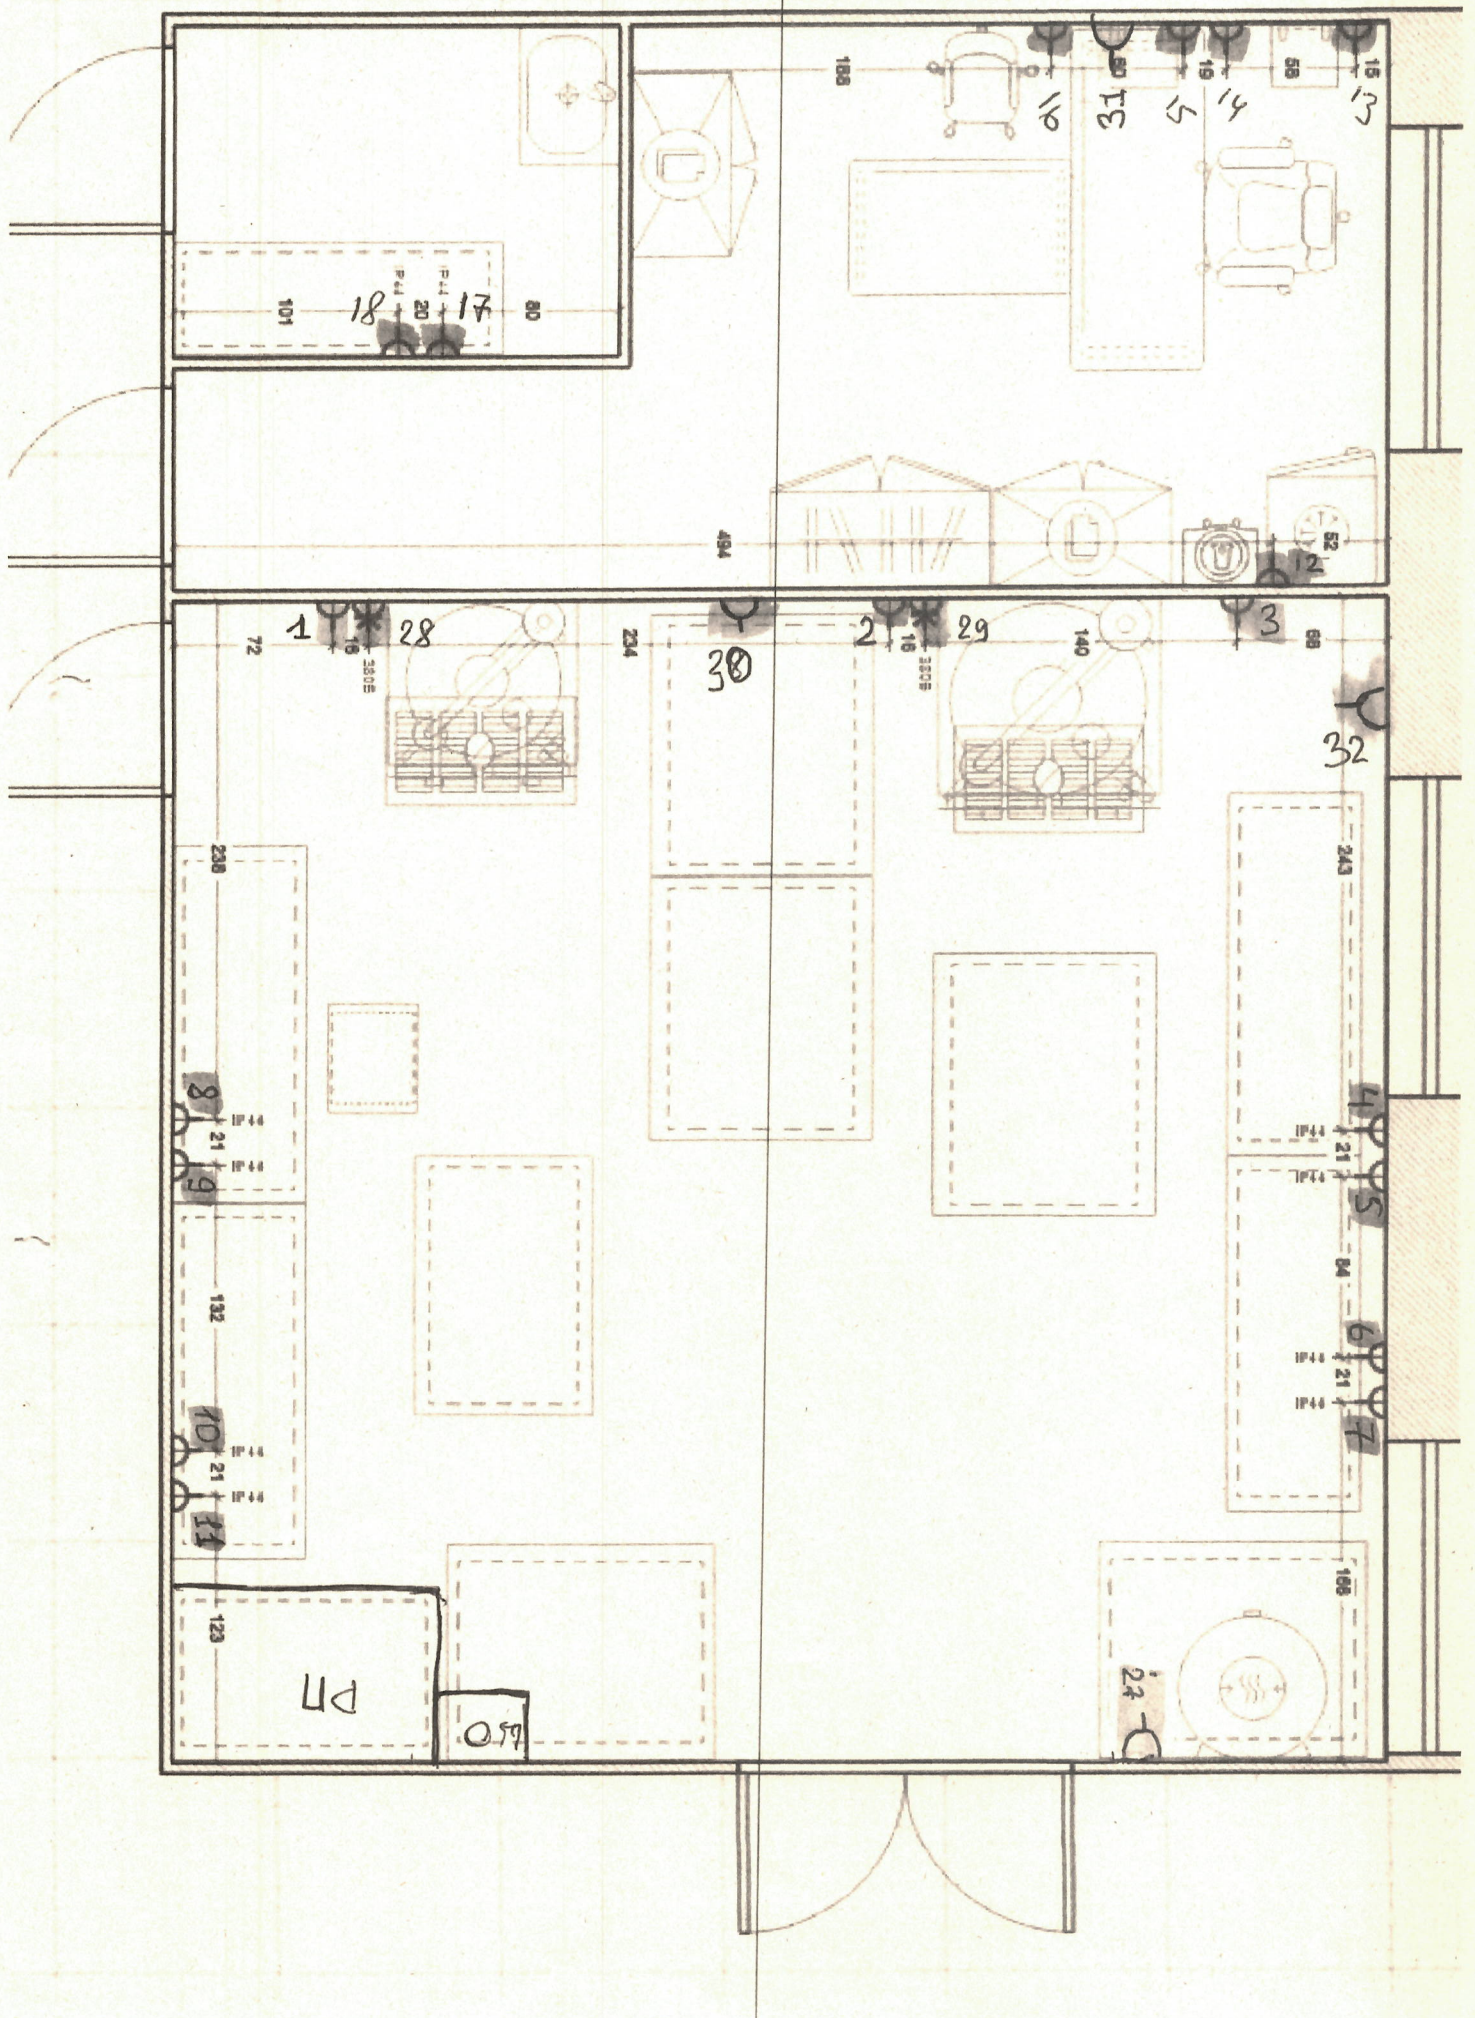

Приложение №2

