



НАГРУЗКИ

- P1 = 2000 кг.
- P2 = 2400 кг.
- P3 = 1500 кг.
- P4 = 1200 кг.
- P5 = 1500 кг.
- P6 = 1000 кг.
- P7 = 500 кг.

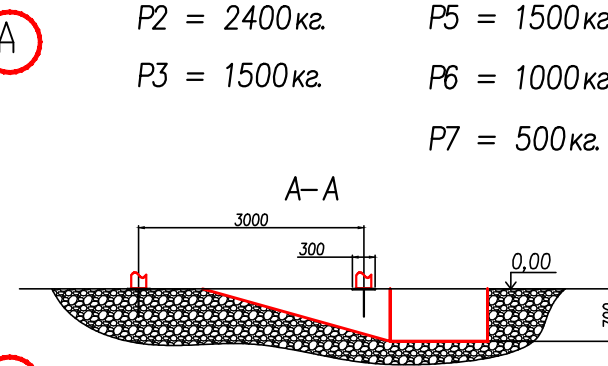

ПРИМЕЧАНИЕ

1. После возведения трубы обеспечить ее крепление к стене здания или металлоконструкции.
2. Крепление опор сушильной камеры и циклонов возможно анкерами после установки на место.
3. Габариты прямка для сбора просыпи из под сушилки определяет Заказчик. Изображенные размеры . рекомендованы.

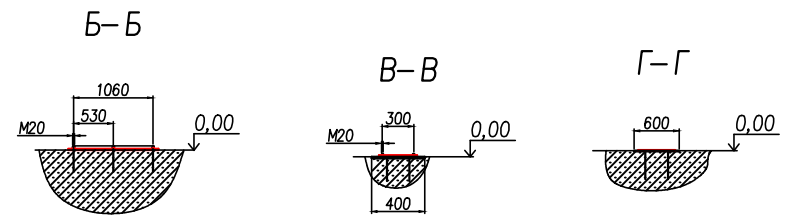

				10-22ТМ		
Изм.	Лист	Исполн.	Проф.	Дата	Установка сушильного агрегата АФо-20	
		Есаков		23.05.14		
Разраб.	Есаков				Лит.	Масса
Проб.	Есакова					
Контр.	Козлов				Лист 1	Листов 1
Н.контр.	Елисеева				Задание строительное	
Утв.	Есаков					