

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

00.00.01/11.10.2023 СБ

Этаж 1
Отм. +0 мм
(1:200)
Место расположения ЩС**-3

ЩС**-3
1200x800x350
83,2 кВт
поз. 50

Линия паллетирования и упаковки

Полное потребление эл-ва – 346,5 кВт.
Коэффициент использования – 0,9

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Щумский			
Провер.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

00.00.01/11.10.2023 СБ

Схема расположения электрических шкафов и точек подвода электрики

Лит.	Масса	Масштаб
0		
Лист 1	Листов 1	

Завод ААМикс


*Расположение пультов и щитов управления носит рекомендательный характер

**Щит силовой (ЩС)

***Пульт управления (ПУ)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Этаж 2
Отм. +7550 мм
(1:120)
Место расположения операторской

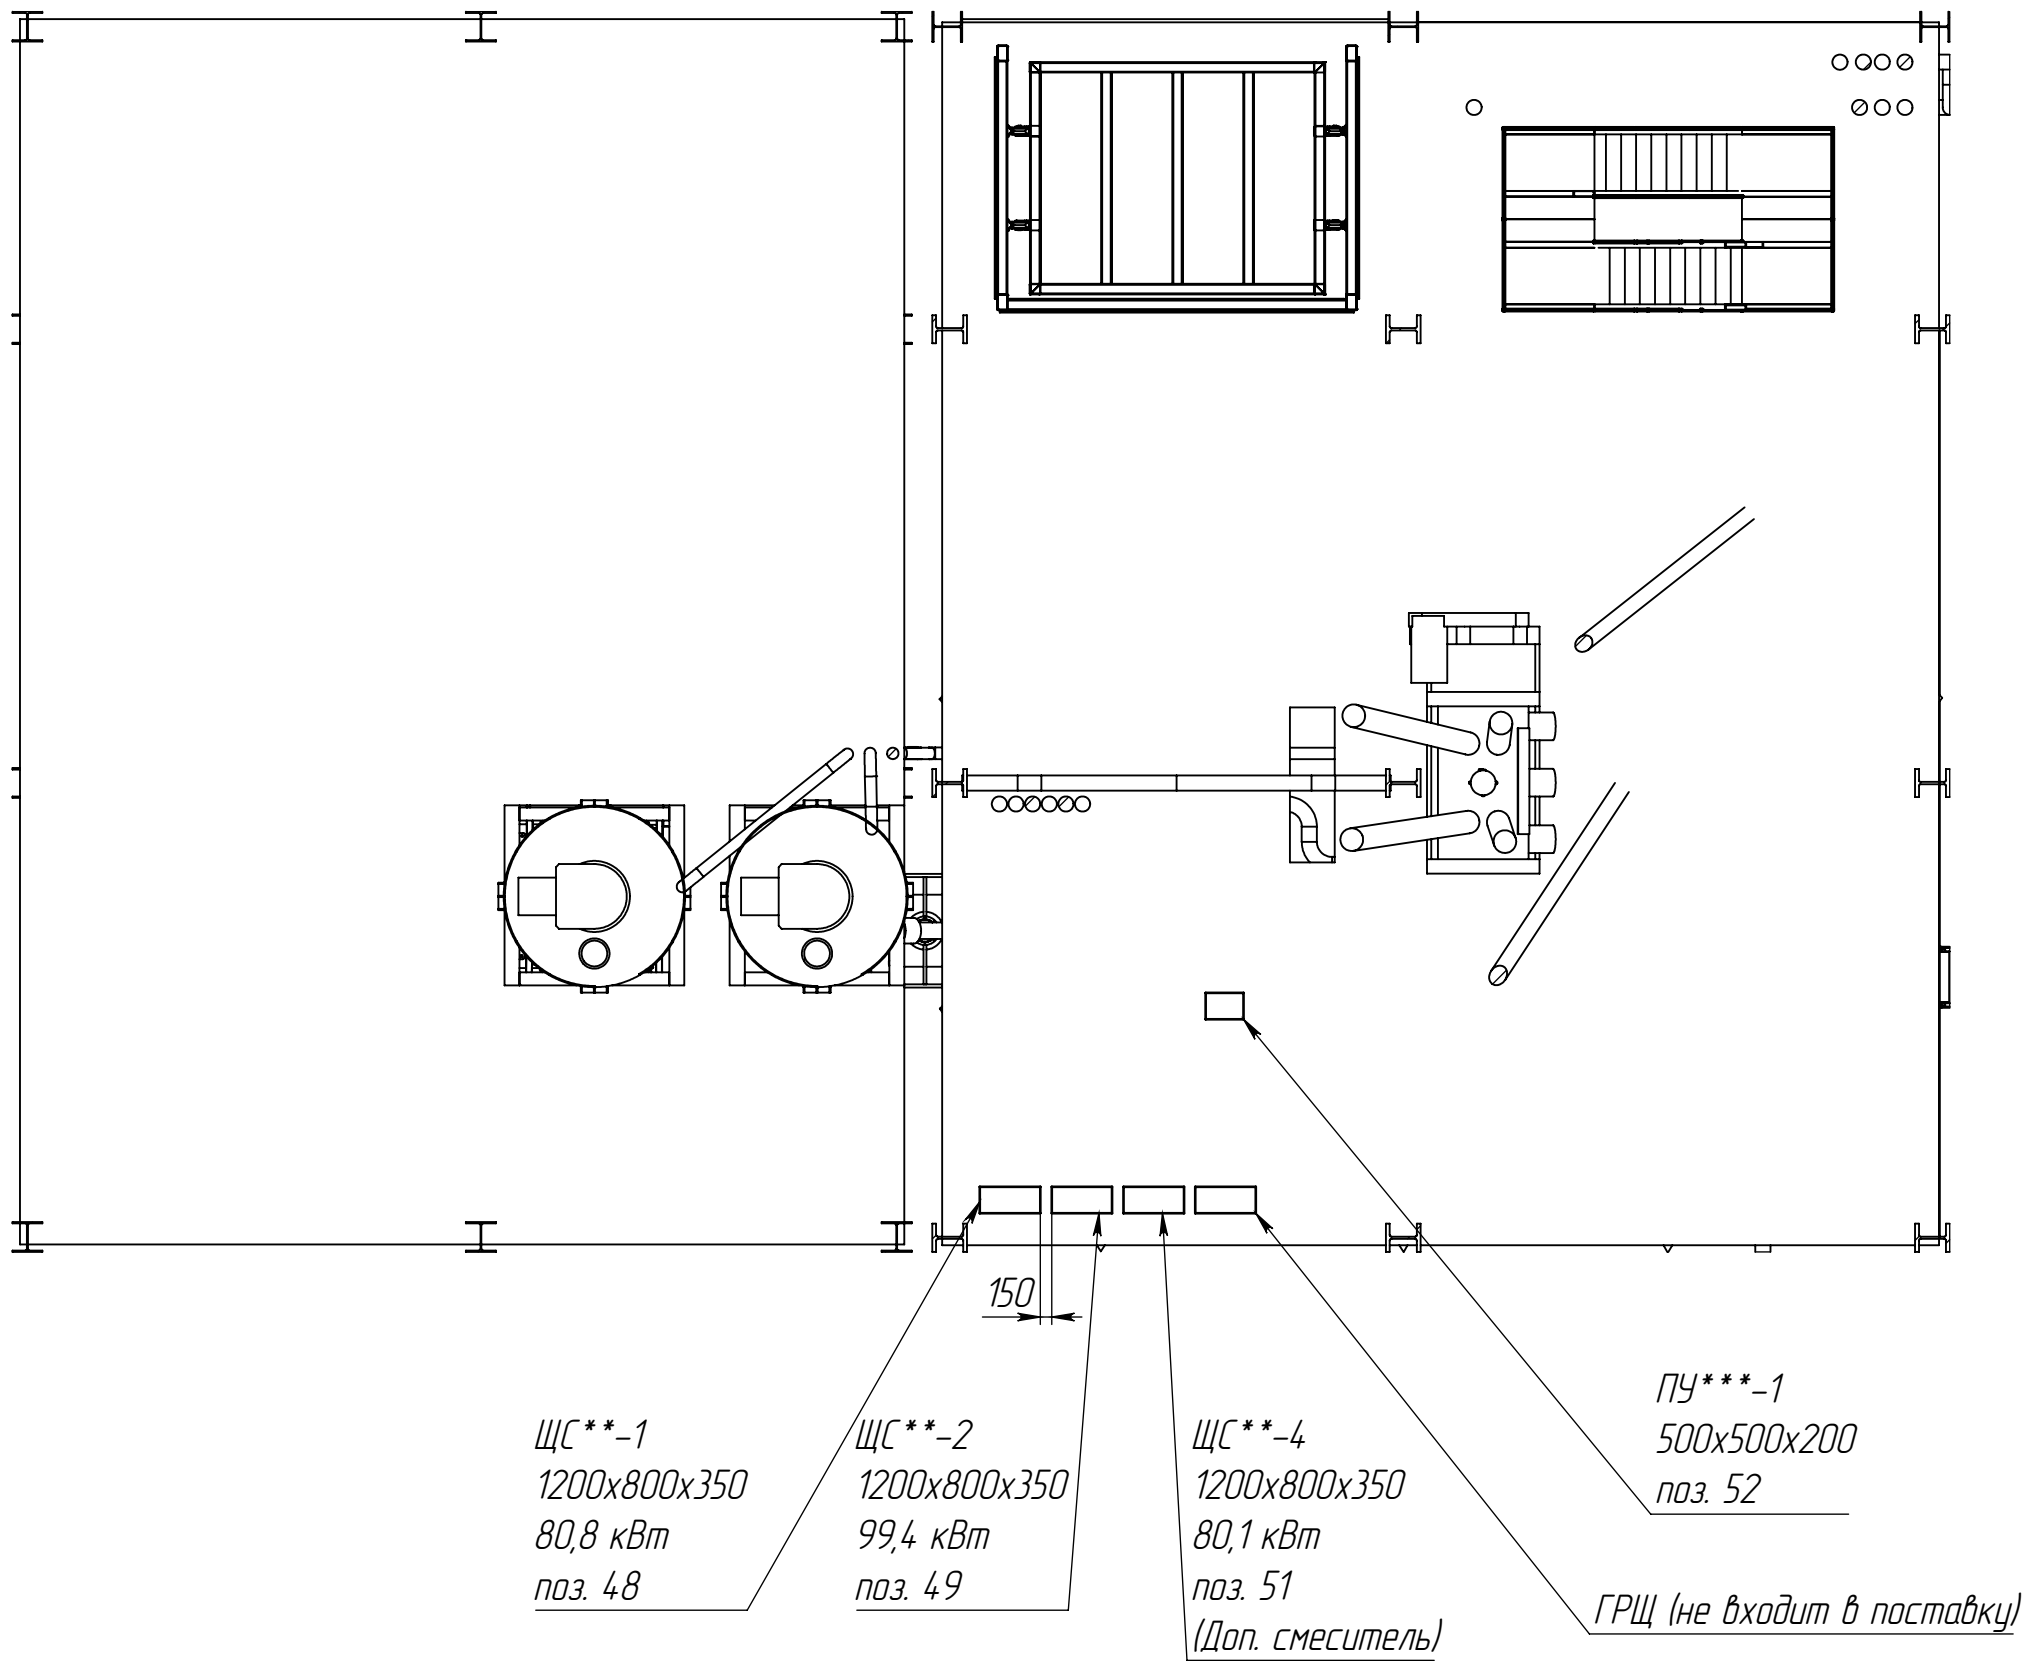

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

№	Наименование	Кол-во	Потребление электро энергии на 1 ед. оборудования, в кВт	Потребление сжатого воздуха в м3/мин
Предусмотреть дополнительно выделения мощности для оборудования .Щит для этого оборудования не предусмотрен и				
53	Шахтный подъёмник	1	3	
54	Компрессор	2	55	
55	Маркиратор	1	0,12	
56	Бестром 400	1	5	0,5
57	Компрессор	1	35	
58	Пресс штабеля	1	4	
59	Настилатель плёнки	1	0,4	
60	Линия паллетирования и паллетоупаковки	1	70	0,5
	Итого:		227,5	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист
						3